



Ing.-Büro Dr.-Ing. Schreff • Stadtplatz 15 • 83714 Miesbach

WWA Deggendorf
Fachbereich Gewässerschutz
z. Hd. Herr Seidenader
Detterstraße 20
94469 Deggendorf

Miesbach, 25. Mai 2022

Per Mail, an Gemeinde zur Kenntnis

**Änderungstektur der Antragsunterlagen - Kläranlage Kirchroth
Antrag auf Erneuerung der gehobenen wasserrechtliche Erlaubnis für die
Abwassereinleitung und Zulassung einer Abwasserbehandlungsanlage gemäß
§8 und §15 WHG**

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Seidenader

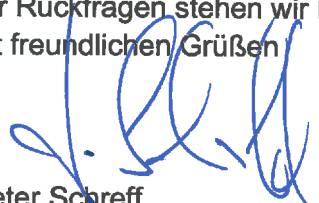
anbei erhalten Sie die angepassten Bemessungsgrundlagen, die verfahrenstechnische Berechnung gemäß DWA-A 131, die verfahrenstechnische Berechnung gemäß DWA-M 210 und die beantragten Überwachungswerte, wie in unserem Telefonat vom 23.05.2022 besprochen.

Die Berechnungen wurden an die vom WWA geforderten Anforderungswerte nach LFU Merkblatt 4.4/22 für eine Ausbaugröße von 6.000 EW, d.h. der Größenklasse 3 und der Anforderungsstufe 3 angepasst. Die Berechnungen der Tektur des wasserrechtlichen Antrags vom 6.12.2021 wurden damals auf Basis der Anforderungswerte der Anforderungsstufe 2, gemäß dem ursprünglichen Wasserrechtsantrag vom Juni 2020, durchgeführt.

Die Abwassermengen der Bemessungswerte wurden nochmals angepasst, sodass sich ein Trockenwetterabfluss von 63 m³/h ergibt. Die Kläranlage Kirchroth kann auch für die strengeren Überwachungswerte (gerade noch) rechnerisch nachgewiesen werden.

Die Parameter CSB und N_{ges} werden niedriger als die Mindestanforderungen beantragt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben
mit freundlichen Grüßen


Dieter Schreff

Anlagen